



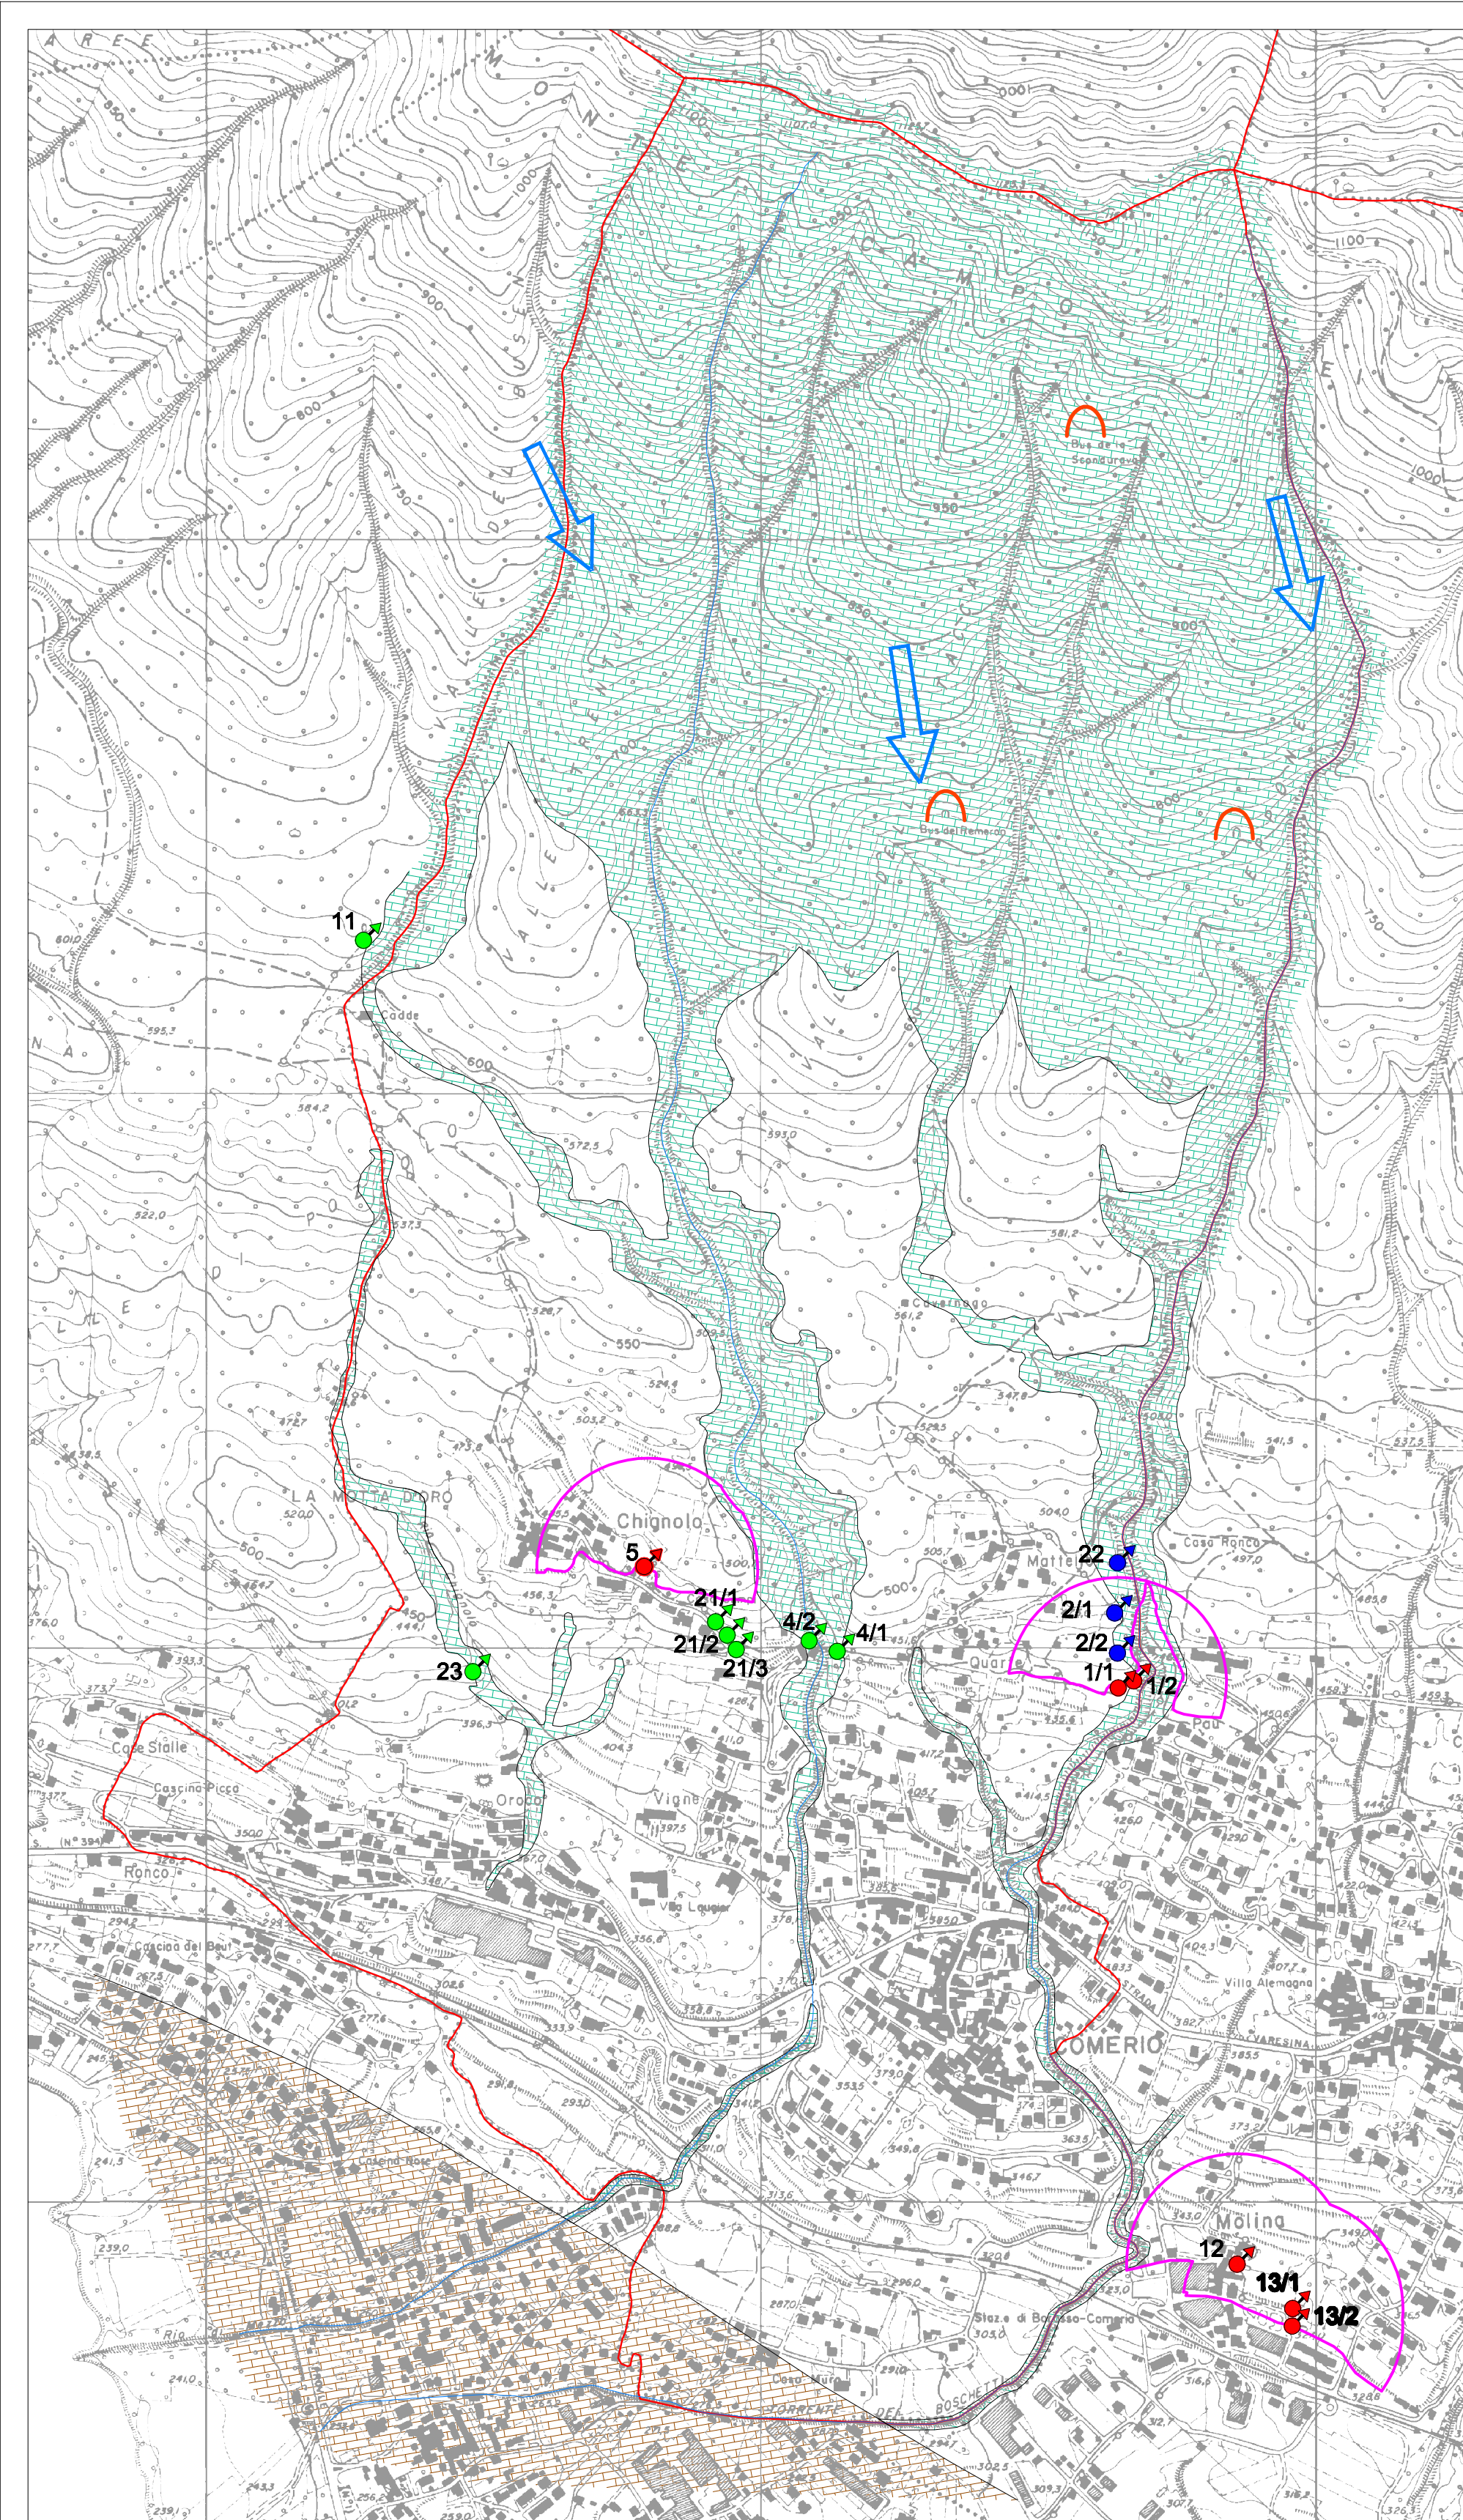

- CARATTERI IDROGEOLOGICI**
- 1/2** **Sorgenti pubbliche utilizzate a scopo potabile**
 - 11** **Sorgenti pubbliche e private non captate**
 - 2/2** **Sorgenti private**
 - Zona di rispetto vigente delle opere di captazione di acque destinate al consumo umano (pozzi e sorgenti) definita con criterio geometrico (raggio 200 m) nella quale è vietato l'insediamento dei centri di pericolo definiti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/06**
 - Limite tra le unità idrogeologiche**
 - Direzioni di flusso idrico sotterraneo**
 - Cori d'acqua sospesi rispetto alla superficie piezometrica**
 - Imbocco di grotte carsiche**
 - Limiti comunali**

GRADO DI VULNERABILITA'						CARATTERISTICHE DEGLI ACQUIFERI
EE	E	A	M	B	BB	
						Rete acquifera in materiali carbonatici a carsismo altamente sviluppato.
						Rete acquifera in materiali carbonatici a carsismo altamente sviluppato, protetta in superficie da una copertura morenica poco permeabile.
						Complessi marnosi praticamente privi di circolazione idrica sotterranea.

EE:estremamente elevato E:elevato A:alto M:medio B:basso BB:molto basso

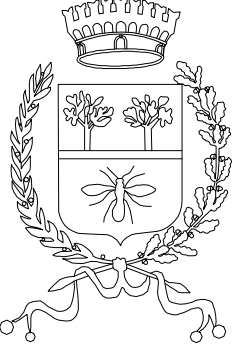

COMUNE DI COMERIO
Provincia di VARESE

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(Art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12)

**Idrogeologia e vulnerabilità
degli acquiferi**

Tav. 2

Scala 1:10.000

Dott. Geol. Marco Parmigiani
Studi, consulenze e progetti nel settore della idrogeologia
e geologia ambientale
Via R. Sanzio, 3 - Tradate (VA) Tel/ Fax 0331 - 810710
e_mail: parmig04@marcoparmigiani.191.it
C.F. PRM MRC 62H07 L319V - P. IVA n.02217070123

Ottobre 2009